Fremdleitungen :

TS+M[M] M.NHN[OK] DN[MM]

Weitere Fremdleitungen :

TS+M[M] M.NHN[OK] DN[MM]

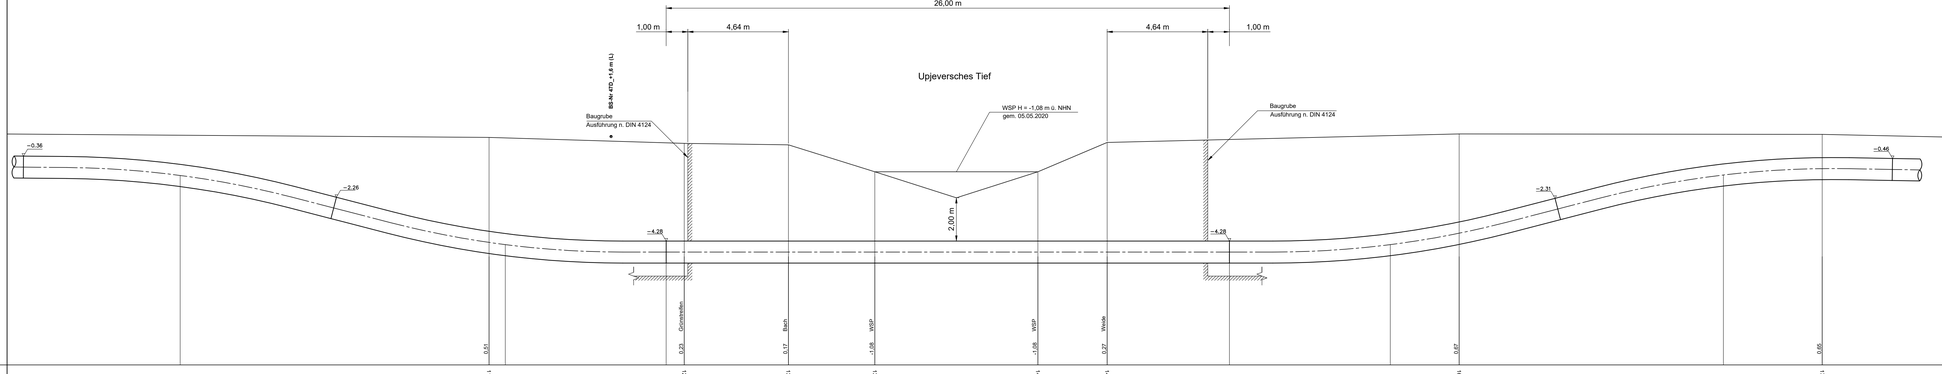

Bach-/Grabenkreuzung nach GL 262-501 ähnl. Bild 3
26 m Produktenrohr
Bohren/Pressen

SONDERKONSTRUKTION			
BEBAUUNG UNTER 20 M			
ROHR (ABM., MAT. /SOL.)	DN 1000, L 415 ME, S ≥ 1,6, PE-isol.	DN 1000, (1016.0 x 20.3 mm) L 485 ME, S ≥ 1,93; PE/GFK-Isol.	DN 1000, L 415 ME, S ≥ 1,6, PE-isol.
MINDESTDECKUNG AUF ROHR / BAUTEIL [M]	1.00	2.00	1.00
ELASTISCHER BIEGERADIUS [M]	850 m nach DVGW G 463		850 m nach DVGW G 463
BETONREITER GL 264-501 [STÜCK, ABSTAND]			
KABELSCHUTZROHR [ABM, MAT.]	2 x KSR DA50, PEHD auf der gesamten Länge		

Konstruktionshinweise :

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Höhensprüngen ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mittels Baustellenkrümmer nach RN 241-111 zu verlegen.

Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Straßen und Wegen beträgt die Mindestdeckung 1,0 m.

Für die Hauptdruckprüfung Rohrgraben vollständig verfüllen.

Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.

Die genaue Lage der Markierungsscheiben ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Open Grid Europe, Abteilung TBZK, Frau Acht Tel.: 0201 3642 18062 o. mob. 0172-6959308 zu informieren.

Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung / Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.

Falls erforderlich, Freispülsicherung in Abhängigkeit von der Bodenart nach KN 268-005 vorsehen.

———> Förderrichtung.

Legende:

EKR = Elastischer Krümmer / Bogen
BKR = Baustellenkrümmer
WKR = Werkskrümmer
SKR = Schnittkrümmer
MRA/MRE = Mantelrohranfang / Ende
PPA/PPE = Produktenrohr Pressen/Bohren Anfang/Ende
PEA/PEE = Produktenrohr gerade einlegen Anfang/Ende
BRA/BRE = Betonreiteranfang / Ende
L = Abstand Centerline (M)

Zugehörige Unterlagen:
Grundriss Blatt 0254
Längenschnitt Blatt L053 / 054

REV. NR.	DATUM	KURZBESCHREIBUNG	ERSTELLT	GEPRÜFT	FREIGEG.	DATUM	FREIGABE
01	08.04.2022	Geändert zur Freigabe	Adam,/VBG	Lüger	Kißing		
00	05.04.2022	Erstellung	Adam,/VBG	Lüger	Kißing		

Open Grid Europe — GGF. AUFTRAGGEBER

TRASSIERUNGSMESSUNG (ANGABE ERFOLGT DURCH DAS VERMESSUNGSBÜRO)

Fugro	00	07.07.2020	Wolters
ING.-BÜRO	REVISION	DATUM	SACHBEARB.

LEITUNGSDATEN: NENNDRUCK DP : 100 BAR; NENNWEITE DN : 1000

LÄNGENANGABEN: TRASS. LÄNGE : 000,00 M; ROHRLÄNGE : 000,00 M

PROJEKTBEZEICHNUNG

WAL
Wilhelmshaven - Anbindungs - Leitung

UNTERLAGEN-TITEL:

Sonderlängenschnitt Blatt SL 54

- Upjeversches Tief -

AUFTRAGGEBER
PROJEKT MANAGER: Open Grid Europe GmbH

PROJEKT-LEITER:	Herr Kißing	PROJEKT-IDENTIFIKATION	LB-22062
FACHZUSTÄNDIG:	Herr Adamczyk	UNTERLAGEN-NR.	OGE_104000000_TSL054
MATERIALLISTE NR.:	8000	REV.	01
		LTG. NR.: 104/000/000	MAßSTAB: 1:100

Pfad der gespeicherten Projektdaten: G:\Projects\ENT\550105\WAL\33\03_Konstruktion\Längenschnitte