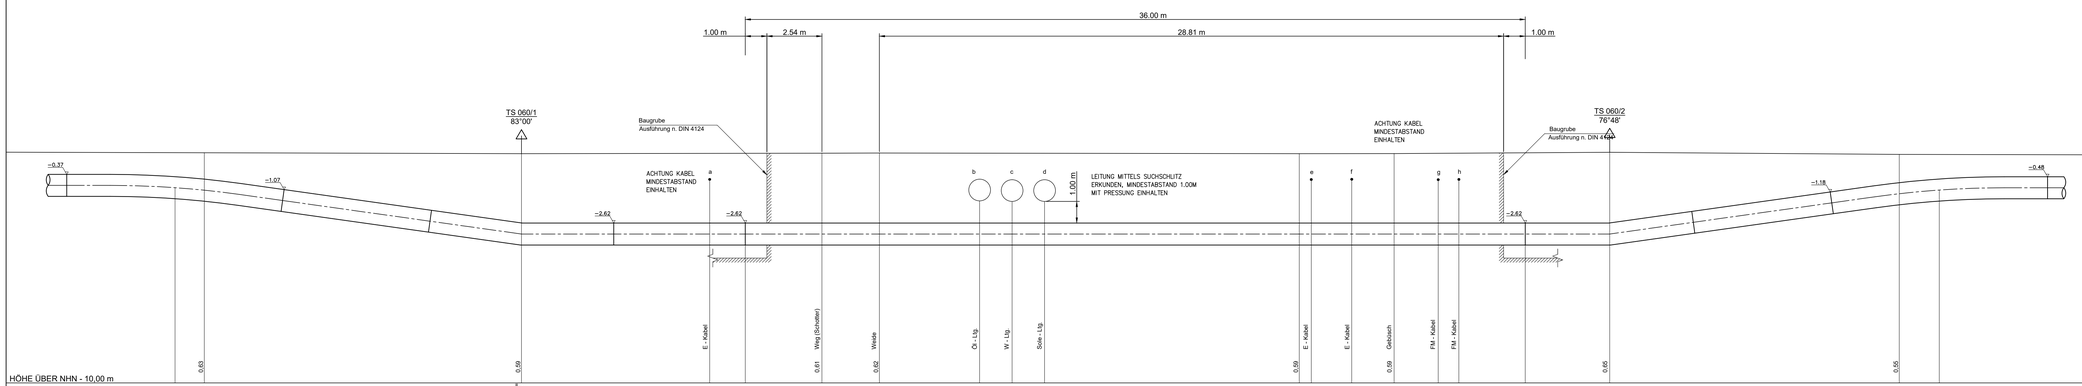

Kreuzung Fremdleitungsbündel
36 m Produktenrohr
Bohren/Pressen

SONDERKONSTRUKTION			
BEBAUUNG UNTER 20 M			
ROHR (ABM., MAT. ISOL.)	DN 1000, L 415 ME, S ≥ 1,6, PE-isol.	DN 1000, (1016.0 x 20.3 mm) L 485 ME, S ≥ 1,93; PE/GFK-Isol.	DN 1000, L 415 ME, S ≥ 1,6, PE-isol.
MINDESTDECKUNG AUF ROHR / BAUTEIL [M]	1.00		1.00
ELASTISCHER BIEGERADIUS [M]	850 m nach DVGW G 463		850 m nach DVGW G 463
BETONREITER GL 264-501 [STÜCK, ABSTAND]			
KABELSCHUTZROHR [ABM, MAT.]		2 x KSR DA50, PEHD auf der gesamten Länge	

Fremdleitungen :

TS=M[M]	M.NHN[OK]	DN[MM]
a) TS 060/1 8.69 ART.: E - Kabel BETR.: Deutsche Windguard		D=unbekannt MAT.: unbekannt
b) TS 060/1 21.15 ART.: Ölleitung BETR.: Storag Etzel		D=unbekannt 1000 MAT.: unbekannt
c) TS 060/1 22.65 ART.: Wasserleitung BETR.: Storag Etzel		D=unbekannt 1000 MAT.: unbekannt
d) TS 060/1 24.15 ART.: Soleleitung BETR.: Storag Etzel		D=unbekannt 1000 MAT.: unbekannt
e) TS 060/1 36.45 ART.: E - Kabel BETR.: Avacon		D=unbekannt MAT.: unbekannt
f) TS 060/1 38.32 ART.: E - Kabel BETR.: Avacon		D=unbekannt MAT.: unbekannt
g) TS 060/1 42.31 ART.: FM - Kabel BETR.: EWE Netz		D=unbekannt MAT.: unbekannt
h) TS 060/1 43.27 ART.: FM - Kabel BETR.: EWE Netz		D=unbekannt MAT.: unbekannt

Zugehörige Unterlagen:
Grundriss Blatt G060
Längenschnitt Blatt L060 / 061

Konstruktionshinweise :

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Höhensprüngen ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mittels Bausteilenkrümmer nach RN 241-111 zu verlegen.

Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Straßen und Wegen beträgt die Mindestdeckung 1,0 m.

Für die Hauptdruckprüfung Rohrgraben vollständig verfüllen.

Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.

Die genaue Lage der Markierungsscheiben ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Open Grid Europe, Abteilung TBZK, Frau Anni Tel.: 0201 3642 18062 o. mob. 0172-6959308 zu informieren.

Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung / Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.

Falls erforderlich, Freispülsicherung in Abhängigkeit von der Bodenart nach KN 268-005 vorsehen.

———> Förderrichtung

Legende:
EKR = Elastischer Krümmer / Bogen
BKR = Bausteilenkrümmer
WKR = Werkskrümmer
SKR = Schnittkrümmer
MRA/MRE = Mantelrohranfang / Ende
PPA/PPE = Produktenrohr Pressen/Bohren Anfang/Ende
PEA/PEE = Produktenrohr gerade einlegen Anfang/Ende
BRA/BRE = Betonreiteranfang / Ende
L = Abstand Centerline (M)

REV. NR.	DATUM	KURZBESCHREIBUNG	ERSTELLT	GEPRÜFT	FREIGEG.	DATUM	FREIGABE
00	04.04.2022	Erstellung	VBG	Lüger	Kißing		
			Open Grid Europe			GGF. AUFTRAGGEBER	

TRASSIERUNGSMESSUNG (ANGABE ERFOLGT DURCH DAS VERMESSUNGSBÜRO)

Fugro	00	07.07.2020	Wolters
ING.-BÜRO	REVISION	DATUM	SACHBEARB.

LEITUNGSDATEN
NENNDRUCK DP : 100 BAR
NENNWEITE DN : 1000

LÄNGENANGABEN
TRASS. LÄNGE : 000,00 M
ROHRLÄNGE : 000,00 M

PROJEKTBEZEICHNUNG
WAL
Wilhelmshaven - Anbindungs - Leitung

UNTERLAGEN-TITEL
Sonderlängenschnitt Blatt SL 60A
- Kreuzung Storag Etzel Fremdleitungsbündel -

AUFTRAGGEBER			
PROJEKT MANAGER:	Open Grid Europe GmbH		
PROJEKT LEITER:	Herr Kißing	PROJEKT-IDENTIFIKATION	UNTERLAGEN-NR. / REV.
FACHZUSTANDIG:	Herr Adamczyk	LB-22062	OGE_104000000_TSL060A / 00
MATERIALLISTE NR.:	8000	LTG. NR.: 104/000/000	MASSTAB: 1:100

Pfad der gespeicherten Projektdaten: G:\Projects\ENT\550105\WAL\33\03_Konstruktion\Längenschnitte