Fremdleitungen :

TS+M[M] M.NH[OK] DN[MM]

b) TS 020/1/1 39.98 D=unbekannt
ART: FM - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: Telekom

c) TS 020/1/1 40.19 D=unbekannt
ART: FM - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: Vodafone / KD

d) TS 020/1/1 45.95 D=unbekannt
ART: E - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: GEW

e) TS 020/1/1 46.25 D=unbekannt
ART: E - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: GEW

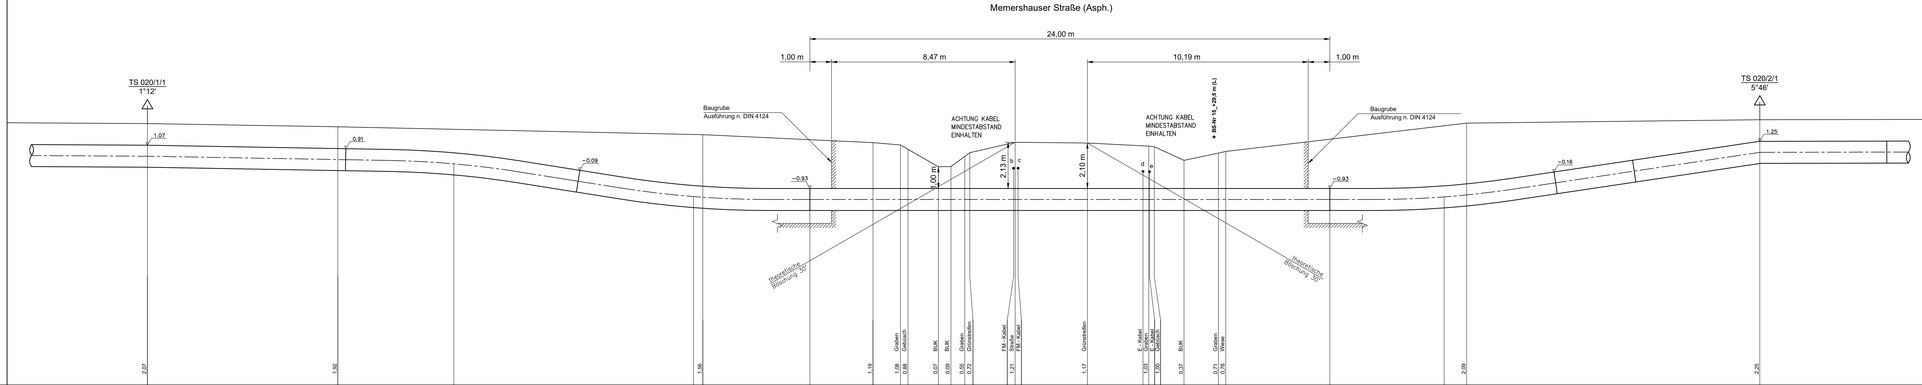
Memershauser Straße (Asph.)
24,00 m
1,00 m
8,47 m
10,19 m
1,00 m
TS 020/1/1
1°12'
TS 020/2/1
5°46'
Baugrube
Ausführung n. DIN 4124
ACHTUNG KABEL
MINDESTABSTAND
EINHALTEN
Baugrube
Ausführung n. DIN 4124
ACHTUNG KABEL
MINDESTABSTAND
EINHALTEN
Kreuzungswinkel
Bohrung 90°
Kreuzungswinkel
Bohrung 90°
1,07
0,91
0,09
0,93
1,00
2,13
2,10
0,93
0,16
1,25
Gasleitung
Gasleitung
BUK
Gasleitung
Gasleitung
FM - Kabel
Telekom
FM - Kabel
Vodafone
Grünstreifen
E - Kabel
Gasleitung
E - Kabel
Gasleitung
BUK
Gasleitung
Gasleitung
Grünstreifen
2,07
1,92
1,99
1,79
1,08
0,98
0,97
0,99
0,72
0,72
1,21
1,17
1,03
0,98
1,00
0,97
0,71
0,72
2,99
2,25
HÖHE ÜBER NHN - 10,00 m
LÄNGE GELÄNDE
BAUTEIL
LÄNGE KONSTRUKTION
WW/WW
WW/WW
WW/WW