## Fremdleitungen :

TS+M[M] M.NHN[OK] DN[MM]

## Weitere Fremdleitungen :

TS+M[M] M.NHN[OK] DN[MM]

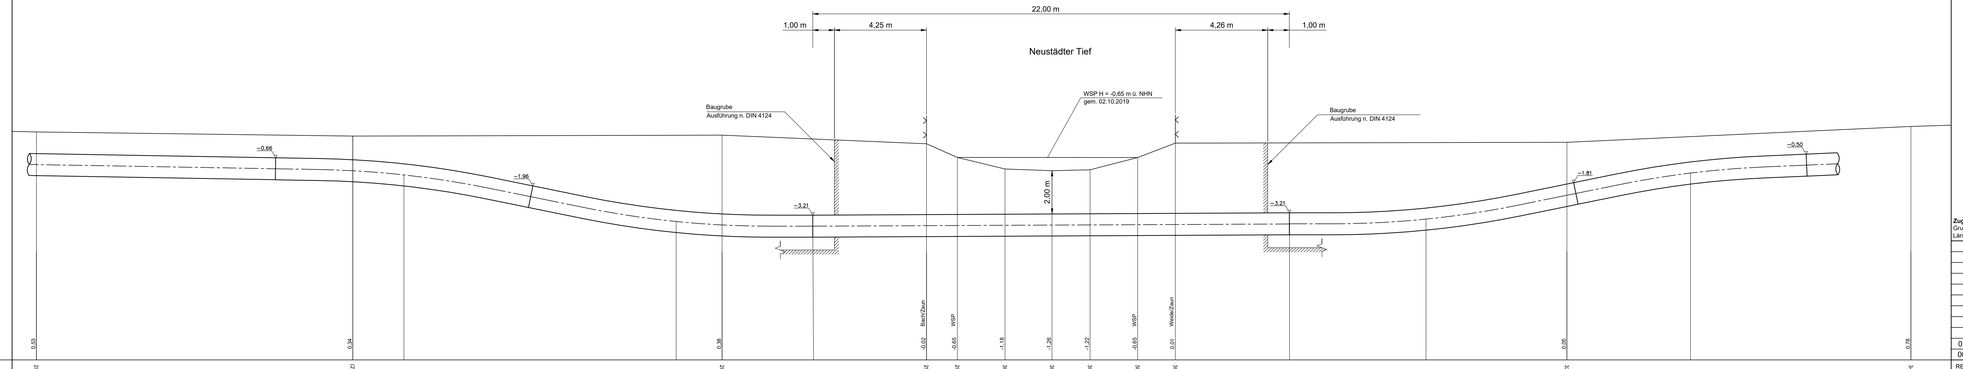


**Zugehörige Unterlagen:**
Grundriss Blatt G069
Längenschnitt Blatt L068 / 069

## Konstruktionshinweise :

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Höhensprüngen ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mittels Baustellenkrümmer nach RN 241-111 zu verlegen.

Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Straßen und Wegen beträgt die Mindestdeckung 1,0 m.

Für die Hauptdruckprüfung Rohrgraben vollständig verfüllen.

Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.

Die genaue Lage der Markierungsscheiben ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Open Grid Europe, Abteilung TBZK, Frau Acht Tel.: 0201 3642 18062 o. mob. 0172-6959308 zu informieren.

Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung / Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.

Falls erforderlich, Freispülsicherung in Abhängigkeit von der Bodenart nach KN 268-005 vorsehen.

------> Förderrichtung

**Legende:**
EKR = Elastischer Krümmer / Bogen
BKR = Baustellenkrümmer
WKR = Werkskrümmer
SKR = Schnittkrümmer
MRA/MRE = Mantelrohranfang / Ende
PPA/PPE = Produktenrohr Pressen/Bohren Anfang/Ende
PEA/PEE = Produktenrohr gerade einlegen Anfang/Ende
BRA/BRE = Betonreiteranfang / Ende
L = Abstand Centerline (M)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 01 | 08.04.2022 | Geändert zur Freigabe | Adam,/VBG | Lüger | Kißing | | |
| 00 | 05.04.2022 | Erstellung | Adam,/VBG | Lüger | Kißing | | |
| REV. NR. | DATUM | KURZBESCHREIBUNG | ERSTELLT | GEPRÜFT | FREIGEG. | DATUM | FREIGABE |

Open Grid Europe GGF. AUFTRAGGEBER

TRASSIERUNGSMESSUNG (ANGABE ERFOLGT DURCH DAS VERMESSUNGSBÜRO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fugro | 00 | 07.07.2020 | Wolters |
| ING.-BÜRO | REVISION | DATUM | SACHBEARB. |

LEITUNGSDATEN / LÄNGENANGABEN

NENNDRUCK DP : 100 BAR TRASS. LÄNGE : 000,00 M
NENNWEITE DN : 1000 ROHRLÄNGE : 000,00 M

PROJEKTBEZEICHNUNG

# WAL
# Wilhelmshaven - Anbindungs - Leitung

UNTERLAGEN-TITEL

Sonderlängenschnitt Blatt SL 69

- Neustädter Tief -

AUFTRAGGEBER

PROJEKT MANAGER: Open Grid Europe GmbH

PROJEKT-LEITER: Herr Kißing

FACHZUSTÄNDIG: Herr Adamczyk

MATERIALLISTE NR.: 8000

| PROJEKT-IDENTIFIKATION | UNTERLAGEN-NR. | REV. |
|---|---|---|
| LB-22062 | OGE_104000000_TSL069 | 01 |

LTG. NR.: 104/000/000 MAßSTAB: 1:100

Pfad der gespeicherten Projektdaten: G:\Projects\ENT\550105\WAL\33\03_Konstruktion\Längenschnitte

| | | | | | | |