Fremdleitungen :

TS+M[M] M.NHN[OK] DN[MM]

a) TS 033/1 66.03 D=unbekannt
ART: FM - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: Telekom

b) TS 033/1 66.24 D=unbekannt
ART: FM - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: Vodafone / KD

c) TS 033/1 106.77 D=unbekannt
ART: FM - Kabel in SR MAT.: unbekannt
BETR.: Telekom

d) TS 033/1 106.97 D=unbekannt
ART: FM-Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: Vodafone / KD

e) TS 033/1 108.38 D=unbekannt
ART: E - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: EWE Netz

f) TS 033/1 109.75 D=unbekannt
ART: E - Kabel **MAT.: unbekannt**
BETR.: EWE Netz

g) TS 033/1 114.57 D=unbekannt
ART: E - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: EWE Netz

h) TS 033/1 115.77 D=unbekannt
ART: E - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: EWE Netz

i) TS 033/1 116.24 D=unbekannt
ART: FM - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: EWE Netz

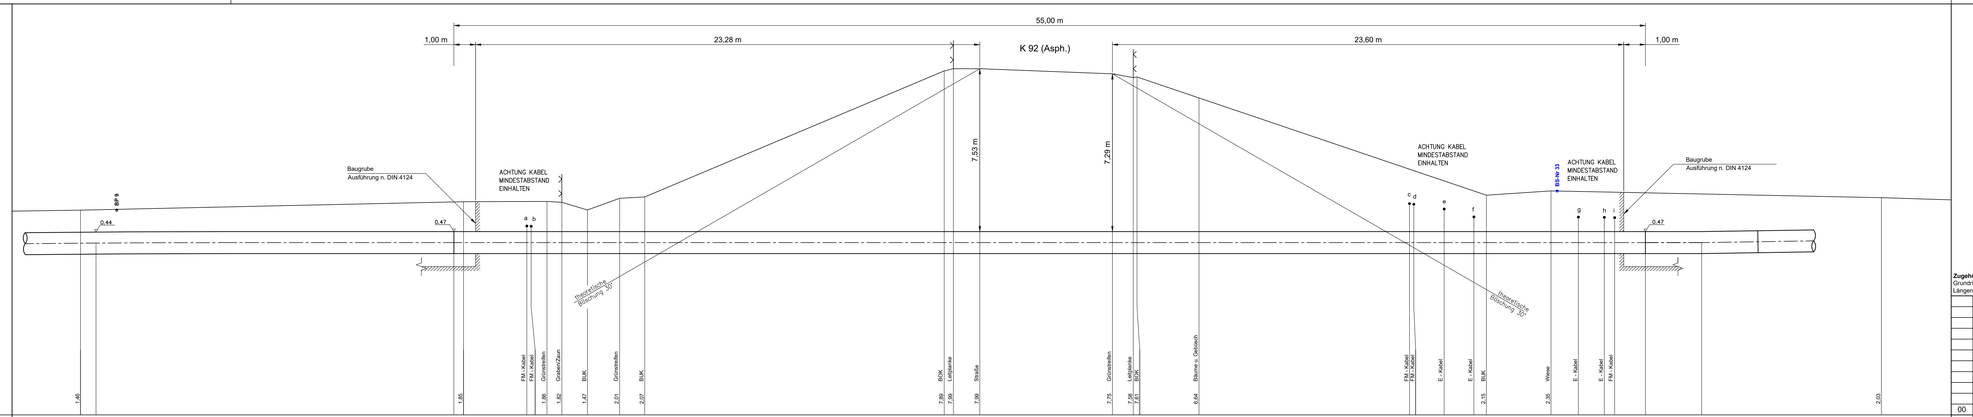

HÖHE ÜBER NHN - 8,00 m

| | | |