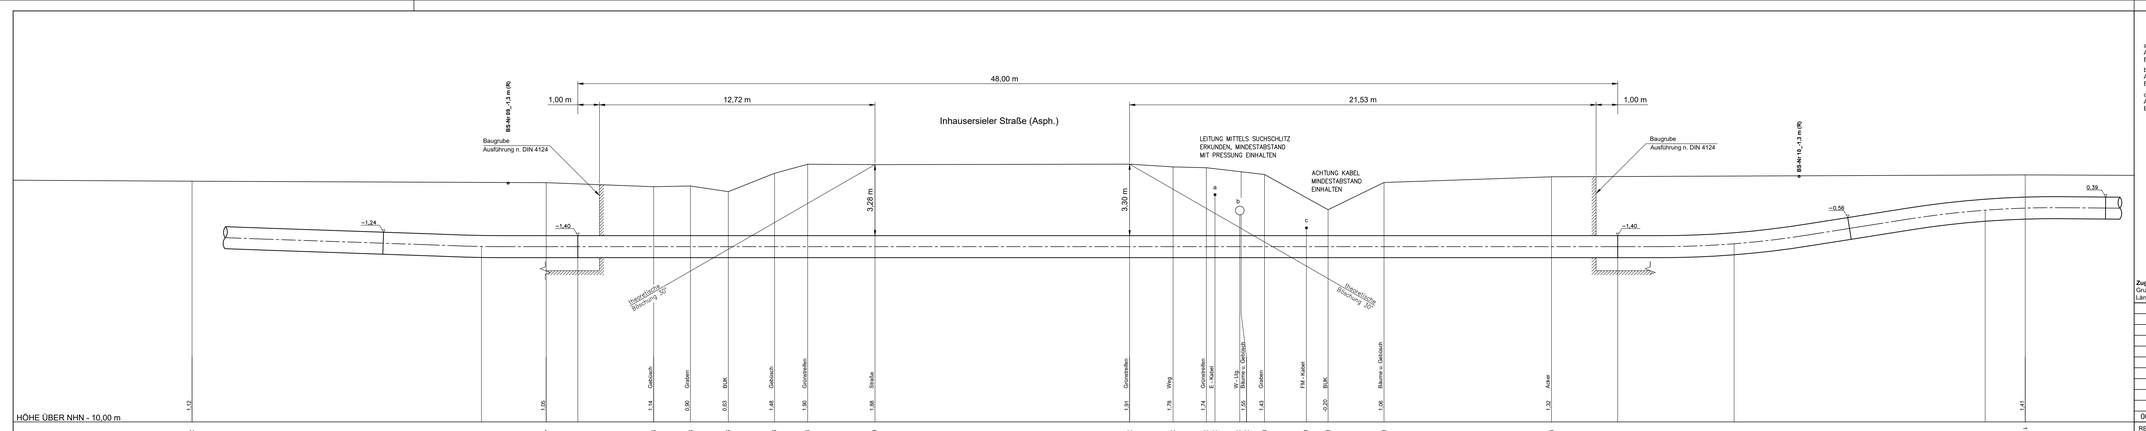

Fremdleitungen :

TS=M[M] M.NHN[OK] DN[MM]

a) TS 014/1 78.14 D=unbekannt
ART.: E - Kabel MAT.: unbekannt
BETR.: GEW

b) TS 014/1 79.29 D=unbekannt 400
ART.: Wasserleitung MAT.: unbekannt
BETR.: WAG

c) TS 014/1 82.37 D=unbekannt
ART.: FM - Kabel in SR MAT.: PE
BETR.: Telekom

Zugehörige Unterlagen:
Grundriss Blatt 0014
Längenschnitt Blatt L013 / 014

Konstruktionshinweise :

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Höhensprüngen ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mittels Bausteilenkrümmer nach RN 241-111 zu verlegen.

Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Straßen und Wegen beträgt die Mindestdeckung 1,0 m.

Für die Hauptdruckprüfung Rohrgraben vollständig verfüllen.

Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.

Die genaue Lage der Markierungsscheiben ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Open Grid Europe, Abteilung TBZK, Frau Acht Tel.: 0201/ 3642 18062 o. mob. 0172-6959308 zu informieren.

Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung / Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.

Falls erforderlich, Freispülsicherung in Abhängigkeit von der Bodenart nach KN 268-005 vorsehen.

———> Förderrichtung

Legende:
EKR = Elastischer Krümmer / Bogen
BKR = Bausteilenkrümmer
WKR = Werkskrümmer
SKR = Schnittkrümmer
MRA/MRE = Mantelrohranfang / Ende
PPA/PPE = Produktenrohr Pressen/Bohren Anfang/Ende
PEA/PEE = Produktenrohr gerade einlegen Anfang/Ende
BRA/BRE = Betonreiteranfang / Ende
L = Abstand Centerline (M)

REV. NR.	DATUM	KURZBESCHREIBUNG	ERSTELLT	GEPRÜFT	FREIGEG.	DATUM	FREIGABE
00	04.04.2022	Erstellung	Adam,/VBG	Lüger	Kißing		

Open Grid Europe GGF. AUFTRAGGEBER

TRASSIERUNGSMESSUNG (ANGABE ERFOLGT DURCH DAS VERMESSUNGSBÜRO)			
Fugro	00	07.07.2020	Wolters
ING.-BÜRO	REVISION	DATUM	SACHBEARB.

LEITUNGSDATEN: LÄNGENANGABEN:
NENNDRUCK DP : 100 BAR TRASS. LÄNGE : 000,00 M
NENNWEITE DN : 1000 ROHRLÄNGE : 000,00 M

AUFTRAGGEBER
PROJEKT MANAGER: Open Grid Europe GmbH
PROJEKT-LEITER: Herr Kißing
FACHZUSTÄNDIG: Herr Adamczyk
MATERIALLISTE NR.: 8000

PROJEKTBEZEICHNUNG
WAL
Wilhelmshaven - Anbindungs - Leitung

UNTERLAGEN-TITEL:
Sonderlängenschnitt Blatt SL 14
- Inhausersieler Straße -

PROJEKT-IDENTIFIKATION	UNTERLAGEN-NR.	REV.
LB-22062	OGE_104000000_TSL014	00

LTG. NR.: 104/000/000 MASSTAB: 1:100

Pfad der gespeicherten Projektdaten: G:\Projects\ENT\550\055\WAL\33\03_Konstruktion\Längenschnitte