Fremdleitungen :

	TS+M[M]	M.NHN[OK]	DN[MM]
a) TS 076/1	14.16	D=unbekannt	
ART: E - Kabel		MAT.: unbekannt	
BETR.: EWE			
b) TS 076/1	33.99	D=unbekannt	110
ART: Gasleitung		MAT.: PE	
BETR.: EWE Netz			
c) TS 076/1	48.45	D=unbekannt	500
ART: Wasserleitung		MAT.: GG	
BETR.: GEW			

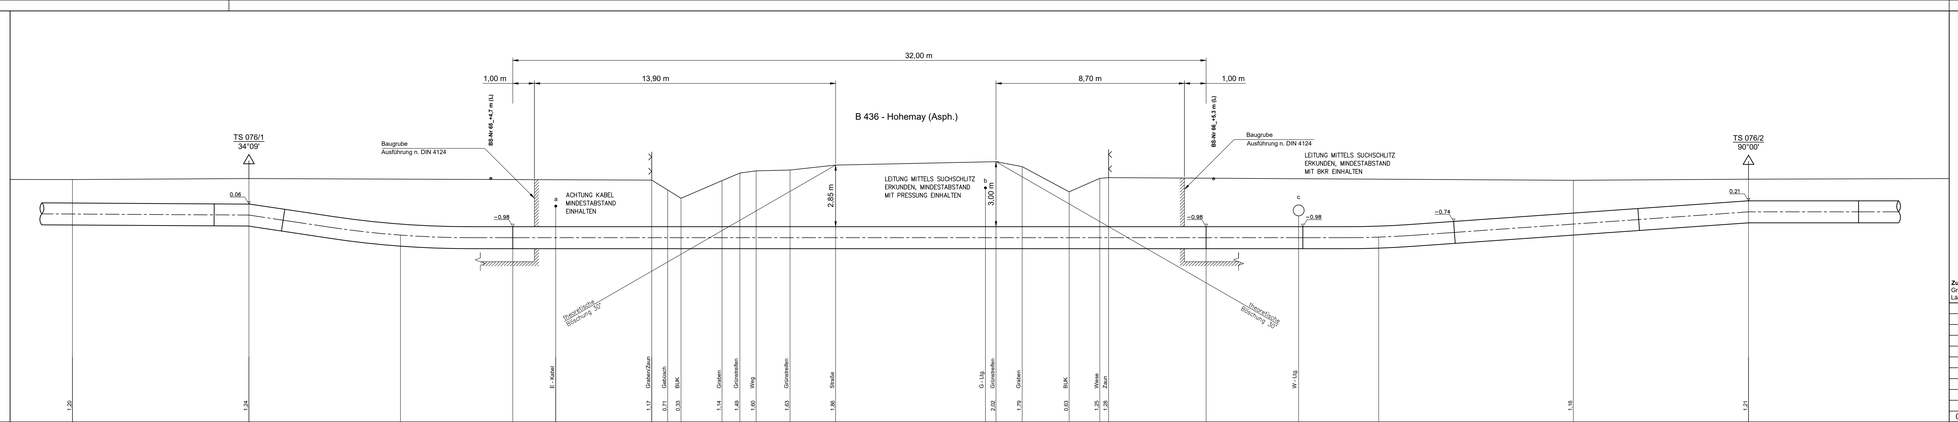

HÖHE ÜBER NHN - 10,00 m

LÄNGE GELÄNDE

BAUTEIL

LÄNGE KONSTRUKTION

SONDERKONSTRUKTION

BEMAUNG UNTER 20 M

ROHR (ABM. , MAT.)SOL)

MINDESTDECKUNG AUF ROHR / BAUTEIL [M]

ELASTISCHER BIEGERADIUS [M]

BETONREITER GL 264-501 [STÜCK, ABSTAND]

KABELSCHUTZROHR [ABM, MAT.]

Weitere Fremdleitungen :

TS+M[M]	M.NHN[OK]	DN[MM]

Zugehörige Unterlagen:
Grundriss Blatt G076
Längenschnitt Blatt L076 / 077

Konstruktionshinweise :

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Höhensprüngen ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mittels Baustellenkrümmer nach RN 241-111 zu verlegen.

Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Straßen und Wegen beträgt die Mindestdeckung 1,0 m.

Für die Hauptdruckprüfung Rohrgraben vollständig verfüllen.

Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.

Die genaue Lage der Markierungsscheiben ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Open Grid Europe, Abteilung TBZK, Frau Acht Tel.: 0201 3642 18062 o. mob. 0172-6959308 zu informieren.

Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung / Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.

Falls erforderlich, Freispülsicherung in Abhängigkeit von der Bodenart nach KN 268-005 vorsehen.

----------> Förderrichtung

Legende:
EKR = Elastischer Krümmer / Bogen
BKR = Baustellenkrümmer
WKR = Werkskrümmer
SKR = Schnittkrümmer
MRA/MRE = Mantelrohranfang / Ende
PPA/PPE = Produktenrohr Pressen/Bohren Anfang/Ende
PEA/PEE = Produktenrohr gerade einlegen Anfang/Ende
BRA/BRE = Betonreiteranfang / Ende
L = Abstand Centerline (M)

REV. NR.	DATUM	KURZBESCHREIBUNG	ERSTELLT	GEPRÜFT	FREIGEG.	DATUM	FREIGABE
00	06.04.2022	Erstellung	Adam,IVBG	Lüger	Kißing		
		Open Grid Europe				GGF. AUFTRAGGEBER	

TRASSIERUNGSMESSUNG (ANGABE ERFOLGT DURCH DAS VERMESSUNGSBÜRO)

Fugro	00	07.07.2020	Wolters
ING.-BÜRO	REVISION	DATUM	SACHBEARB.

LEITUNGSDATEN / LANGENANGABEN

NENNDRUCK DP :	100 BAR
NENNWEITE DN :	1000
TRASS. LÄNGE :	000,00 M
ROHRLÄNGE :	000,00 M

OGE

PROJEKTBEZEICHNUNG

WAL
Wilhelmshaven - Anbindungs - Leitung

UNTERLAGEN-TITEL

Sonderlängenschnitt Blatt SL 76

- B 436 Hohemay -

AUFTRAGGEBER	
PROJEKT MANAGER:	Open Grid Europe GmbH
PROJEKT-LEITER:	Herr Kißing
FACHZUSTÄNDIG:	Herr Adamczyk
MATERIALLISTE NR.:	8000

PROJEKT-/IDENTIFIKATION	UNTERLAGEN-NR.	REV.
LB-22062	OGE_104000000_TSL076	00
	1:00	
LTG. NR.: 104/000/000	MASSTAB: 1:100	

Pfad der gespeicherten Projektdaten: G:\Projects\ENT\550\055\WAL\33\03_Konstruktion\Längenschnitte