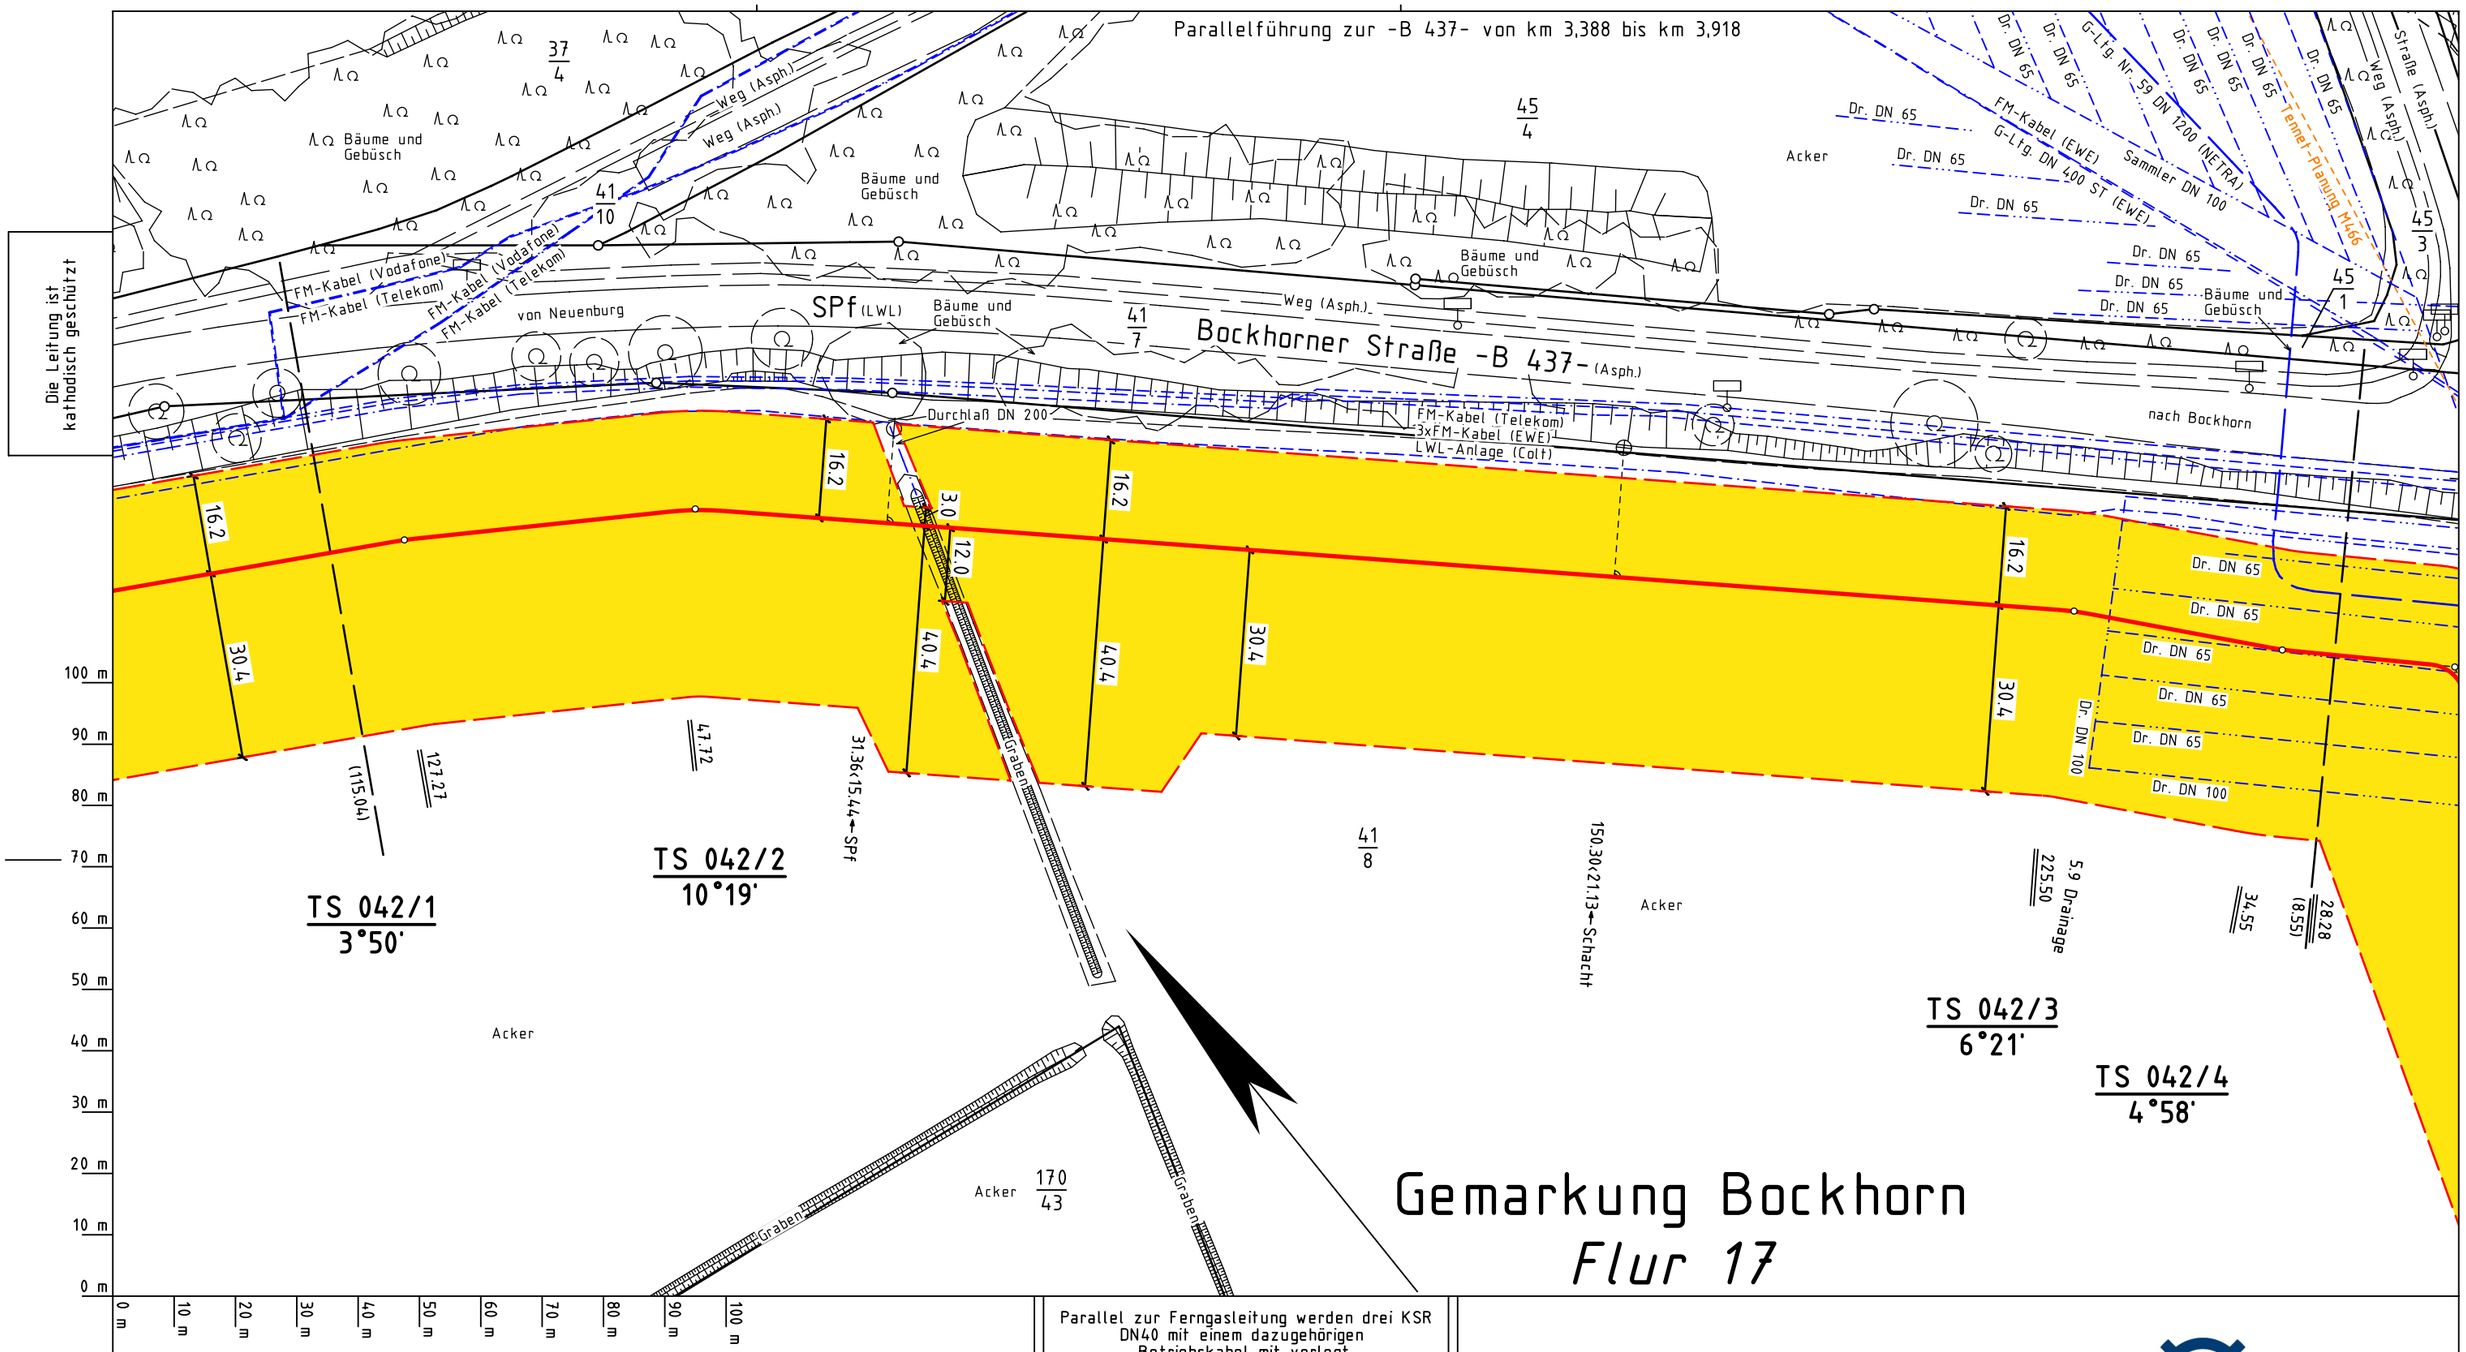

Legende :

- gepl. OGE Leitung
- Arbeitsstreifen der gepl. OGE Leitung
- Fremdleitungen
- Fläche für temporäre Ablaufleitung / Versickerung bei Grundwasserhaltung (kein Oberflächenabtrag, händische Verlegung)
- Überfahrt / Zufahrt
- TS 56/1 12°34' — Darstellung der TS-Punkte mit Nr. und Winkel
- SMK = Schilderpfahl mit Messkontakt
- Schutzgehäuse (LxBxH=1.20x0.40x1.20m)
- TE = Tiefenerder
- KKS-Kabel

Parallel zur Ferngasleitung werden drei KSR DN40 mit einem dazugehörigen Betriebskabel mit verlegt.

Plan-Berichtigungen

Rev.	Grund	Angef.	Gepr.	Freigeg.
10				
09				
08				
07				
06				
05				
04				
03				
02				
01	Umtrassierung	02.05.2024	OGE/TPLP	OGE/TPLT

OGE

Leitung:	Leitung Etzel - Wardenburg (EWA)
Gemarkung:	Bockhorn
Gemeinde:	Bockhorn
Kreis:	Friesland

Trassierungsplan

Proj. Nr.	
LB - 22075	
Ltg. DN	Leitungs-Nr.
1200	459 000 000
Maßstab	Blatt-Nr.
1 : 1000	G 042 N1

Diesem Plan liegen katasterliche Unterlagen zu Grunde Signaturen nach ZVAUT

Prüfungen: Trassierungsplan erstellt: 27.07.2023 , NWgeoVerm Engineering GmbH
geprüft: 31.07.2023 OGE / TPLP
freigegeben: 01.08.2023 OGE / TPLT

Anschl.-Blatt 041

Anschl.-Blatt 043

Katasteramt Original-Maßstab