

Lageplan
Rohrlagerplatz 02 bei Stadermoor
1:1000

Landkreis: Stade
Gemeinde: Stade, Hansestadt
Gemarkung: Schölisch

Landkreis: Stade
Gemeinde: Stade, Hansestadt
Gemarkung: Stade

LEGENDE:

Arbeitsstreifen Rohrlagerplatz

Zaun

Schiebetor

Einfahrt / Ausfahrt

ETL 179.200 Trasse

ETL 179.200 Schutzstreifen

ETL 179.200 Arbeitsstreifen

Oberflächen

Mutterbodenfläche

Rohrlagerplatzfläche

Lagerflächen

Fremdleitungen

Fernwärmenetz

Freileitung Elektrizität (Strom)

Freileitung Telekommunikation

Gasleitung

Glasfaserkabel (LLWL)

Produktleitung

Rohrleitung

Sonstige Objekte

Schutzstreifen

Stromkabel (auch Anodenkabel)

Telekommunikationskabel

unbekannte Leitung

unbekanntes Kabel

Wasserleitung

Drainage

Soleleitung

Grenzen

Land

Kreis

Stadt/Gemeinde

Gemarkung

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

69/5

BEMERKUNGEN:


- ALLE MADE IN METER, WENN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.
- ÜBERWACHUNGSEINRICHTUNGEN UND BELEUCHTUNGEN GEMÄSS LEISTUNGSBESCHREIBUNG.
- DIE BESFESTIGTE FLÄCHE IST SO ZU GESTALTEN, DASS NIEDERSCHLAGSWASSER VOM ROHRLAGERPLATZ ABFLIEßEN KANN. GEBEHNENFALLS SIND ZUSÄTZLICHE ABFLÄUß IM ODER UM DEN ROHRLAGERPLATZ ANZULEGEN.
- DIE DARGESTELLTE ANORDNUNG DIENT ZUR ORIENTIERUNG UND KANN JE NACH ERFORDERNIS INNERHALB DER VORGEGEBENEN FLÄCHE OPTIMIERT WERDEN.
- IM ZUFAHRTSBEREICH UND IN DEN FLÄCHEN VERLAUFENDE GEWÄSSER, GRÄBEN, KANÄLE, FREMDLEITUNGEN O.Ä. SIND TRAGFÄHIG ZU ÜBERBRÜCKEN.
- VORHANDENE DRAINAGEN MÜSSEN FACHGERECHT ABGEFANGEN WERDEN, UM DIE FUNKTION WÄHREND DER BAUPHASE ZU GEWÄHRLEISTEN. DIES SCHLIESST AUCH EINE UMVERLEGUNG MIT EIN.
- BEI NICHT-ABTRAG DES OBERBODENS KÖNNEN DIE FÜR DIE LAGERUNG DES OBERBODENS VORGESCHLAGENEN FLÄCHEN IN ANDERER FORM GENUTZT WERDEN, SIND JEDOCH DANN IN DIE UMZAUNUNG UND ÜBERWACHUNG EINZUSCHLIESSEN.
- WO ERFORDERLICH, SOLL DER ANGRENZENDE ARBEITSSTREIFEN ALS ZUSÄTZLICHE ZU-/ABFAHRT FÜR DEN ANTRANSPORT DER ROHRE UND FORMTEILE GENUTZT WERDEN.
- AUS- UND EINFAHRTSTORE SIND INDIKATIV DARGESTELLT, UND IN AUSREICHENDER BREITE VORZUSEHEN.
- WO ERFORDERLICH, SOLL DER ANGRENZENDE ARBEITSSTREIFEN ALS ZUSÄTZLICHE AUSFAHRT HERGERICHTET UND GENUTZT WERDEN.




REFERENZ DOKUMENTE:	
DOKUMENTENTITEL:	DOKUMENTEN NR.
ETL 179.200 GU Leistungsbeschreibung	13558-ILF-179-GEN-PC-REP-00560

ZAUNANLAGE


150
(Beispiel für ein Detail, es könnte sich auch um einen ähnlichen Zauntyp handeln, der i. d. R. so auf dem Markt erhältlich ist.)

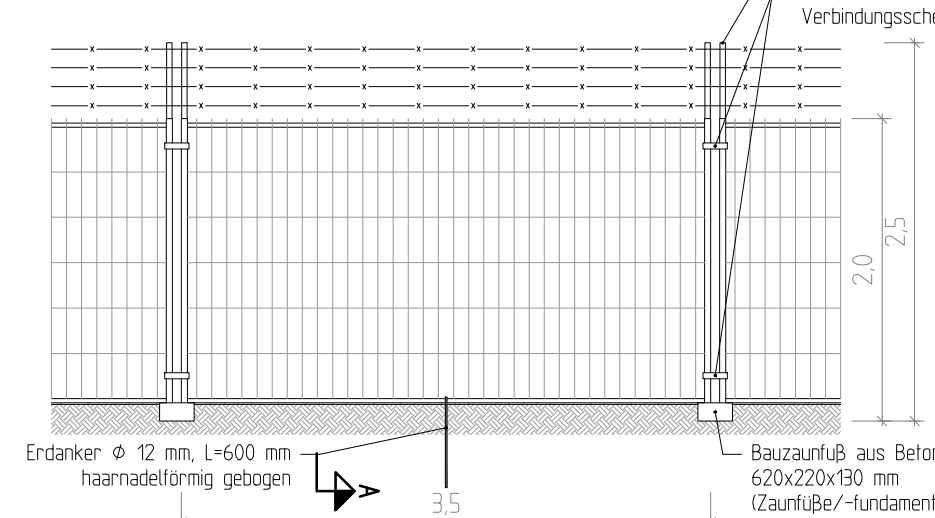

MOBILZAUN / BAUZAUN
Breite ca. 350 mm, Höhe ca. 2,00 m
Gesamthöhe: 2,50 m (mit den Stacheldrahthalter)
Maschenweite: 100 mm x 300 mm, Drahtstärke: 2,5 mm Vertikal, 3,0 mm Horizontal
Rohr: 40 mm Vertikal - 27 mm Horizontal
Überstiegsschutz: 4 Reihen kunststoffummantelter Stacheldraht Ø2,8 mm (Alternativ kann auch gerillter Stacheldraht genutzt werden)
Endanker: Ø12 mm, l = 600 mm vollbadverzinkt, haarnadelförmig gebogen.

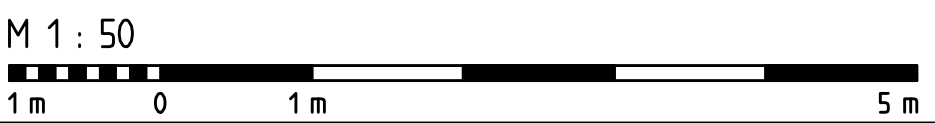


SNITT A-A

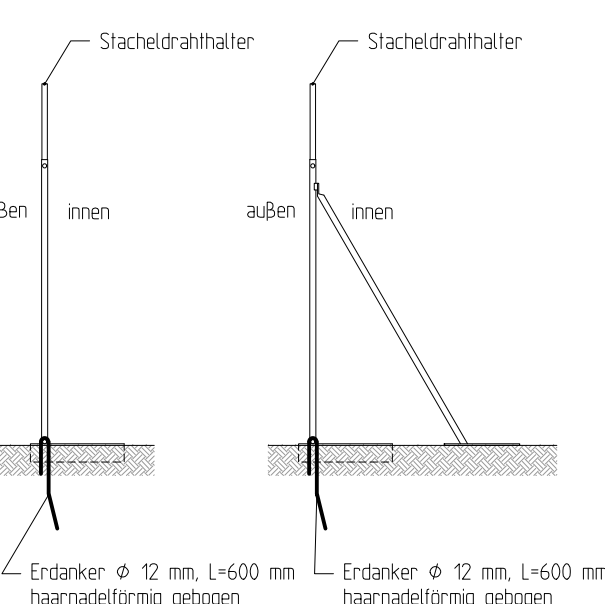

BAUSTELLENEINRICHTUNGSFLÄCHE

125

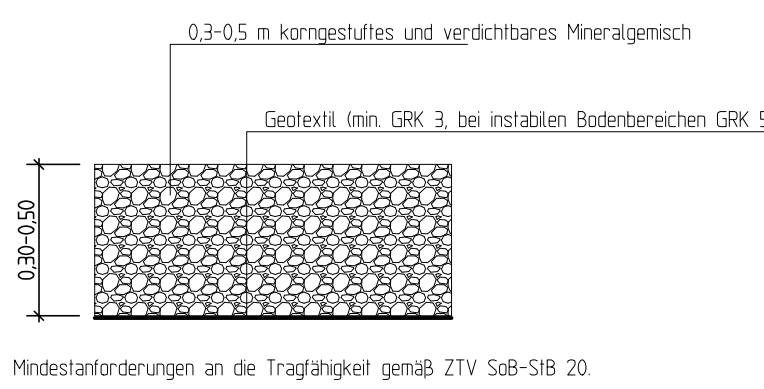


Mindestanforderungen an die Tragfähigkeit gemäß ZTV S04-S18 20



Rohrlagerplatz 02 bei Stadermoor

Rohrlagerplatzfläche	Eingezaunte Fläche	Rohre	Rohrlänge
(m ²)	(m ²)	(Stücke)	(m)
15335	10080	252	4536

01 IR - Ausgabe zur Prüfung und Freigabe		19.02.2025		SmeP	HepR	
00 IR - Ausgabe zur Prüfung und Freigabe		22.07.2024		SmeP	HepR	
Ind.	Änderung		Kontrollfirma	ILF CONSULTING ENGINEERS	Kontrollbenennung	
	Datum	Name				Datum
Beacht.	19.02.2025	SmeP				
Norm	19.02.2025	HepR				
Kontrollor-Dokumentenummer: 13558-ILF-179-PPL-LG-DWG-02024						
Baggrh:		Medium/Rohrld.:	DN/PN	Leitungs-Nr.:		
	-	Gas	900/84	179.200		
19.02.2025		Engineering-Firma:				
Datum:		Gez.: ILF/SmeP				Gez.:
Original-Blattgröße:	A1	Gepr.: ILF/HepR				Gepr.:
1 : 1000		ETL 179.200 Lageplan				
Maßstab:		Rohrlagerplatz 02 bei Stadermoor				
Blatt:	1 von 1					
Dat.-Nr.	XXXXXXXX	Zg.-Nr.	00179	ETL	000 000 XXXXXX	