




Regelplan - Wiederherstellung Gewässerbett

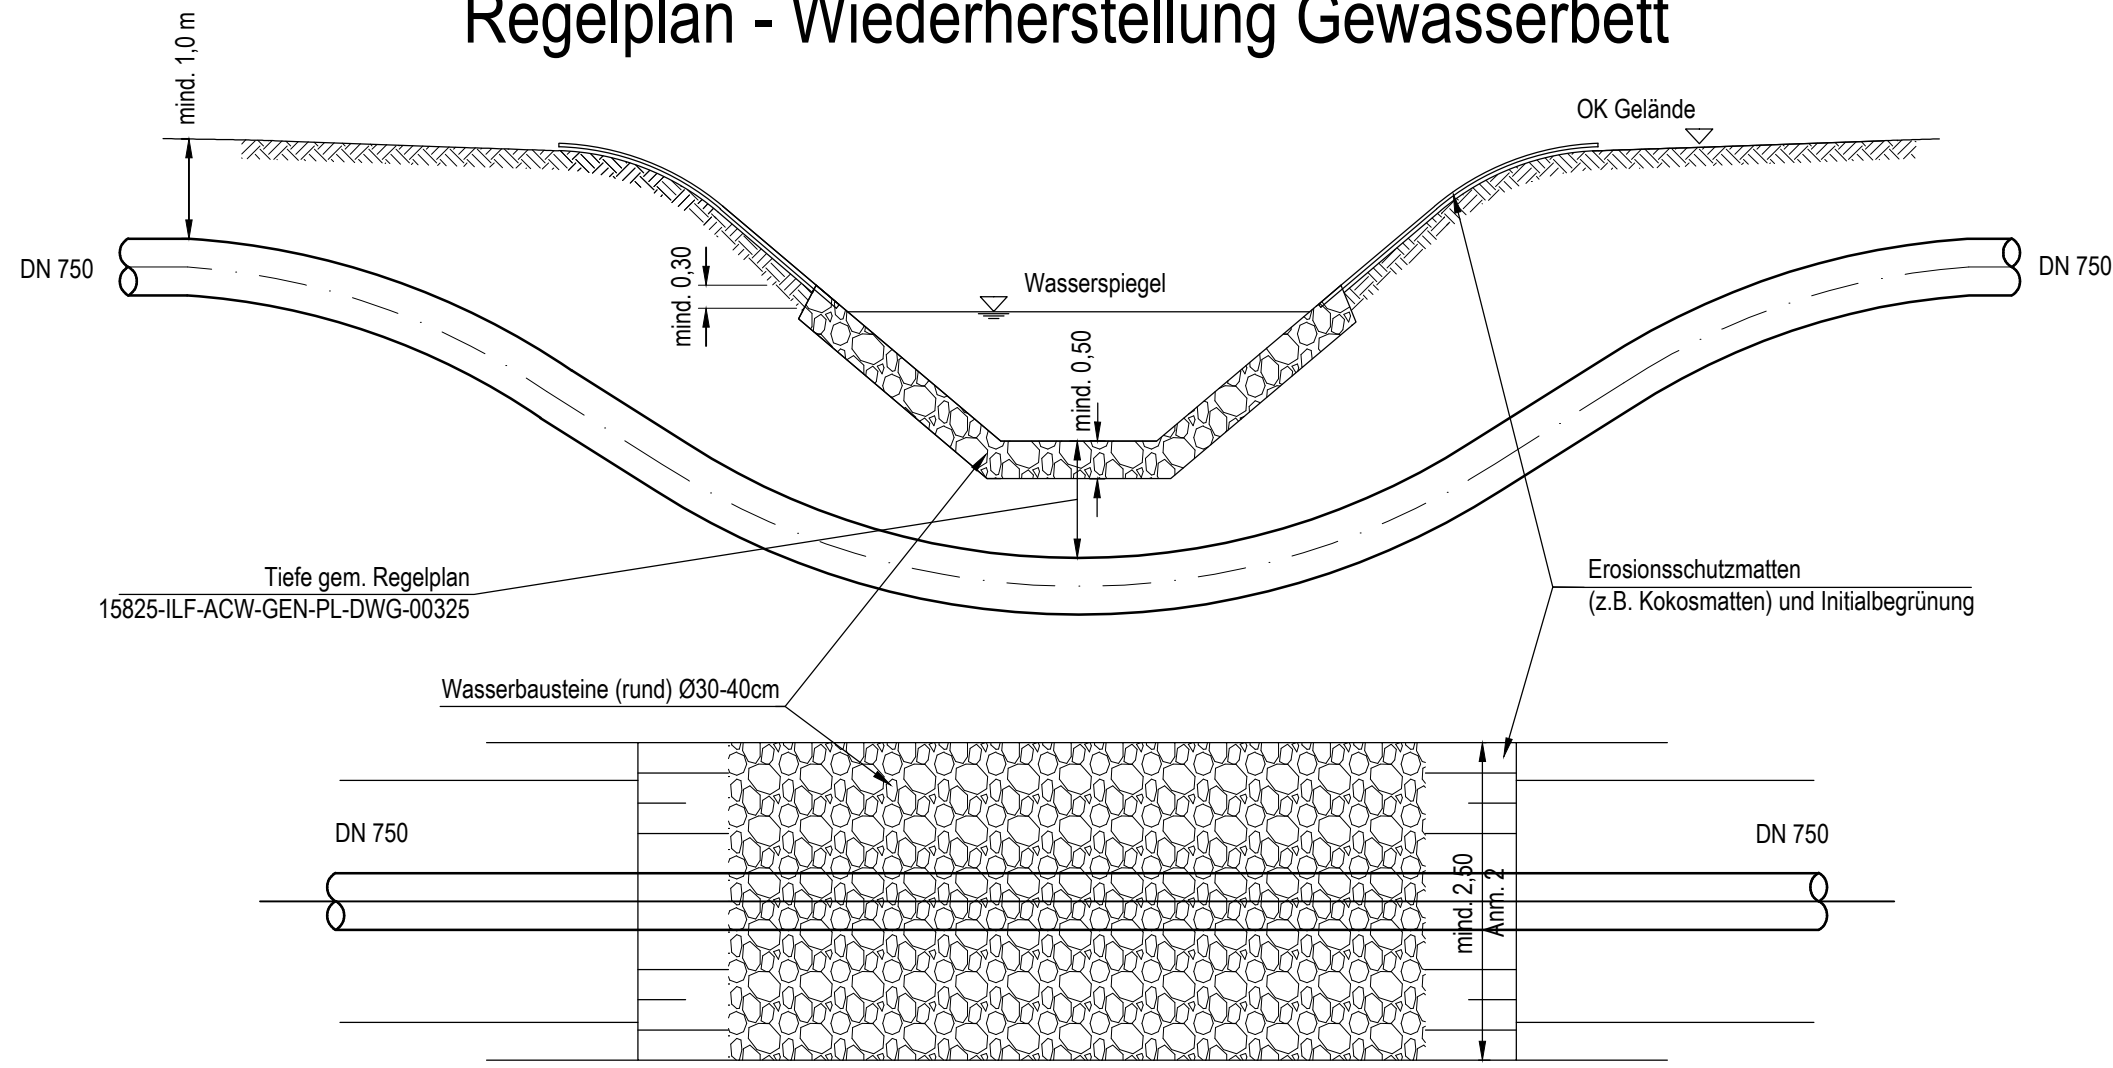

ANMERKUNG:
1. ALLE MAßE IN METERN.
2. DIE MINDESTBREITE DES EROSIONSSCHUTZES ENTSPRICHT DER BREITE DES ROHRLEITUNGSGRABENS + 0,5 M AUF JEDER SEITE, ABER MINDESTENS 2,5 M..

00		Ausgabe zur Prüfung und Freigabe				14.05.2024		ChmA		HepR	
Ind.		Änderung				Datum		Gezeichnet		Geprüft	
		Datum		Name		Kontraktorfirma: 		Kontraktorbearbeitung: Kontraktor-Dokumentnummer: 15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00330			
Bearb.		14.05.2024		ChmA							
Gepr.		14.05.2024		HepR							
Norm											
Baujahr:		Medium/Rohrkl.:		DN/PN		Leitungs-Nr.:		B1.04 ETL 32 - Anschlussleitung Regelplan - Wiederherstellung Gewässerbett			
		GAS		750/84		32					
Datum:		Engineering-Firma:						 Pasteurallee 1 / D-30655 Hannover / Telefon 0511 - 640 607 0			
14.05.2024		Gez.: ILF/ChmA		Gez.:							
Original-Blattgröße: A3		Gepr.: ILF/HepR		Gepr.:							
Maßstab:		ETL 32-Anschlussleitung. Regelplan - Wiederherstellung Gewässerbett									
1:100											
Blatt:											
1 von 1											
Dok.-ID:		—		00032		ETL		XXXXXX		XXXXX	