


Regelplan - Wiederherstellung Gewässerufer

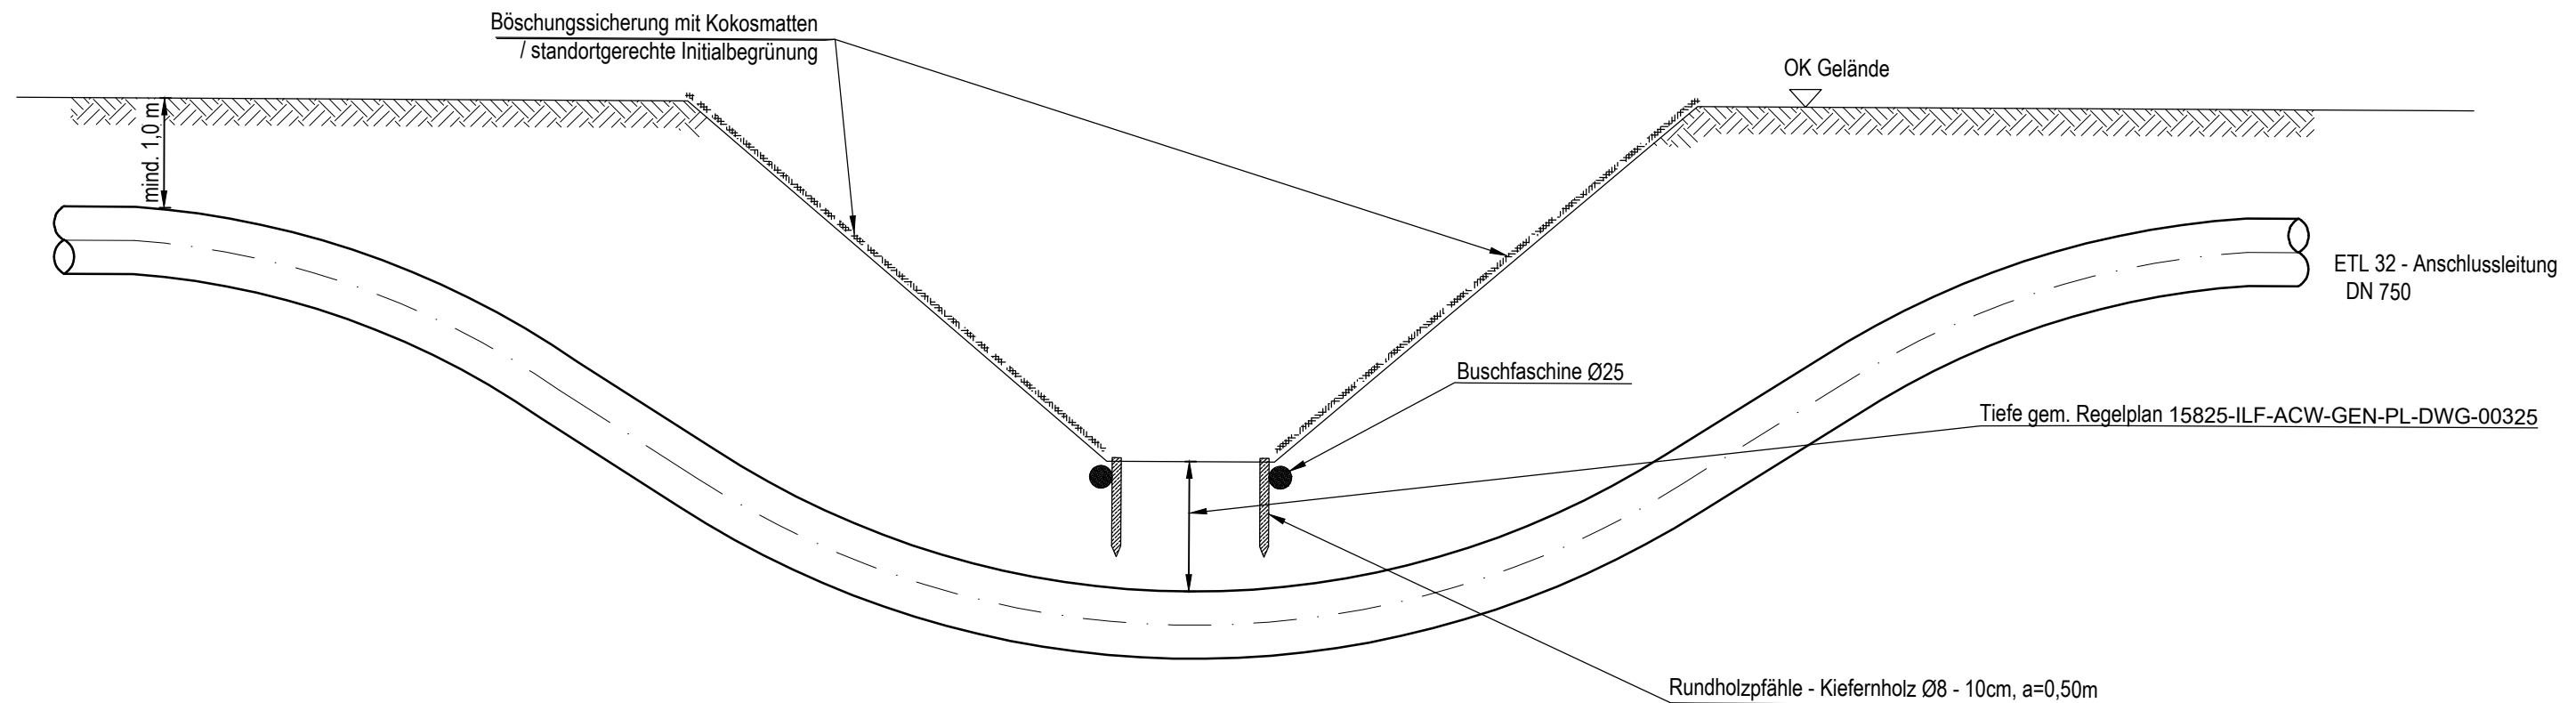

00	Ausgabe zur Prüfung und Freigabe				14.05.2024	ChmA	HepR
Ind.	Änderung				Datum	Gezeichnet	Geprüft
	Datum	Name	Kontraktorfirma: 		Kontraktorbenennung:		
Bearb.	14.05.2024	ChmA			Kontraktor-Dokumentennummer:		
Gepr.	14.05.2024	HepR			15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00331		
Norm							
Baujahr:		Medium/Rohrkl.:	DN/PN	Leitungs-Nr.:	B1.05 ETL 32 - Anschlussleitung Regelplan - Wiederherstellung Gewässerufer		
		GAS	750/84	32			
Datum:		Engineering-Firma:				Pasteurallee 1 / D-30655 Hannover / Telefon 0511 - 640 607 0	
14.05.2024		Gez.: ILF/ChmA					
Original-Blattgröße: A3		Gepr.: ILF/HepR		Gepr.:			
Maßstab:		ETL 32-Anschlussleitung. Regelplan - Wiederherstellung Gewässerbett					
—							
Blatt:							
1 von 1							
Dok.-ID:		— 00032 ETL XXXXXX XXXX X					

ANMERKUNG:

1. WO ERFORDERLICH, IST ZUR SICHERUNG DER GEWÄSSERSOHL EINE SCHICHT AUS WASSERBAUSTEINEN GEM. REGELPLAN 15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00332 WIEDERHERSTELLUNG GEWÄSSERBETT EINZUBRINGEN.
2. WO ERFORDERLICH, IST UNTERHALB DER GEWÄSSERSOHL EINE DICHTSCHICHT AUS TON ODER GEEIGNETEM BINDIGEM MATERIAL GEM. REGELPLAN 15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00332 LEHMRIEGEL EINZUBAUEN.