


Gemarkung Rhede
Flur 74

Die Leitung ist
kathodisch geschützt

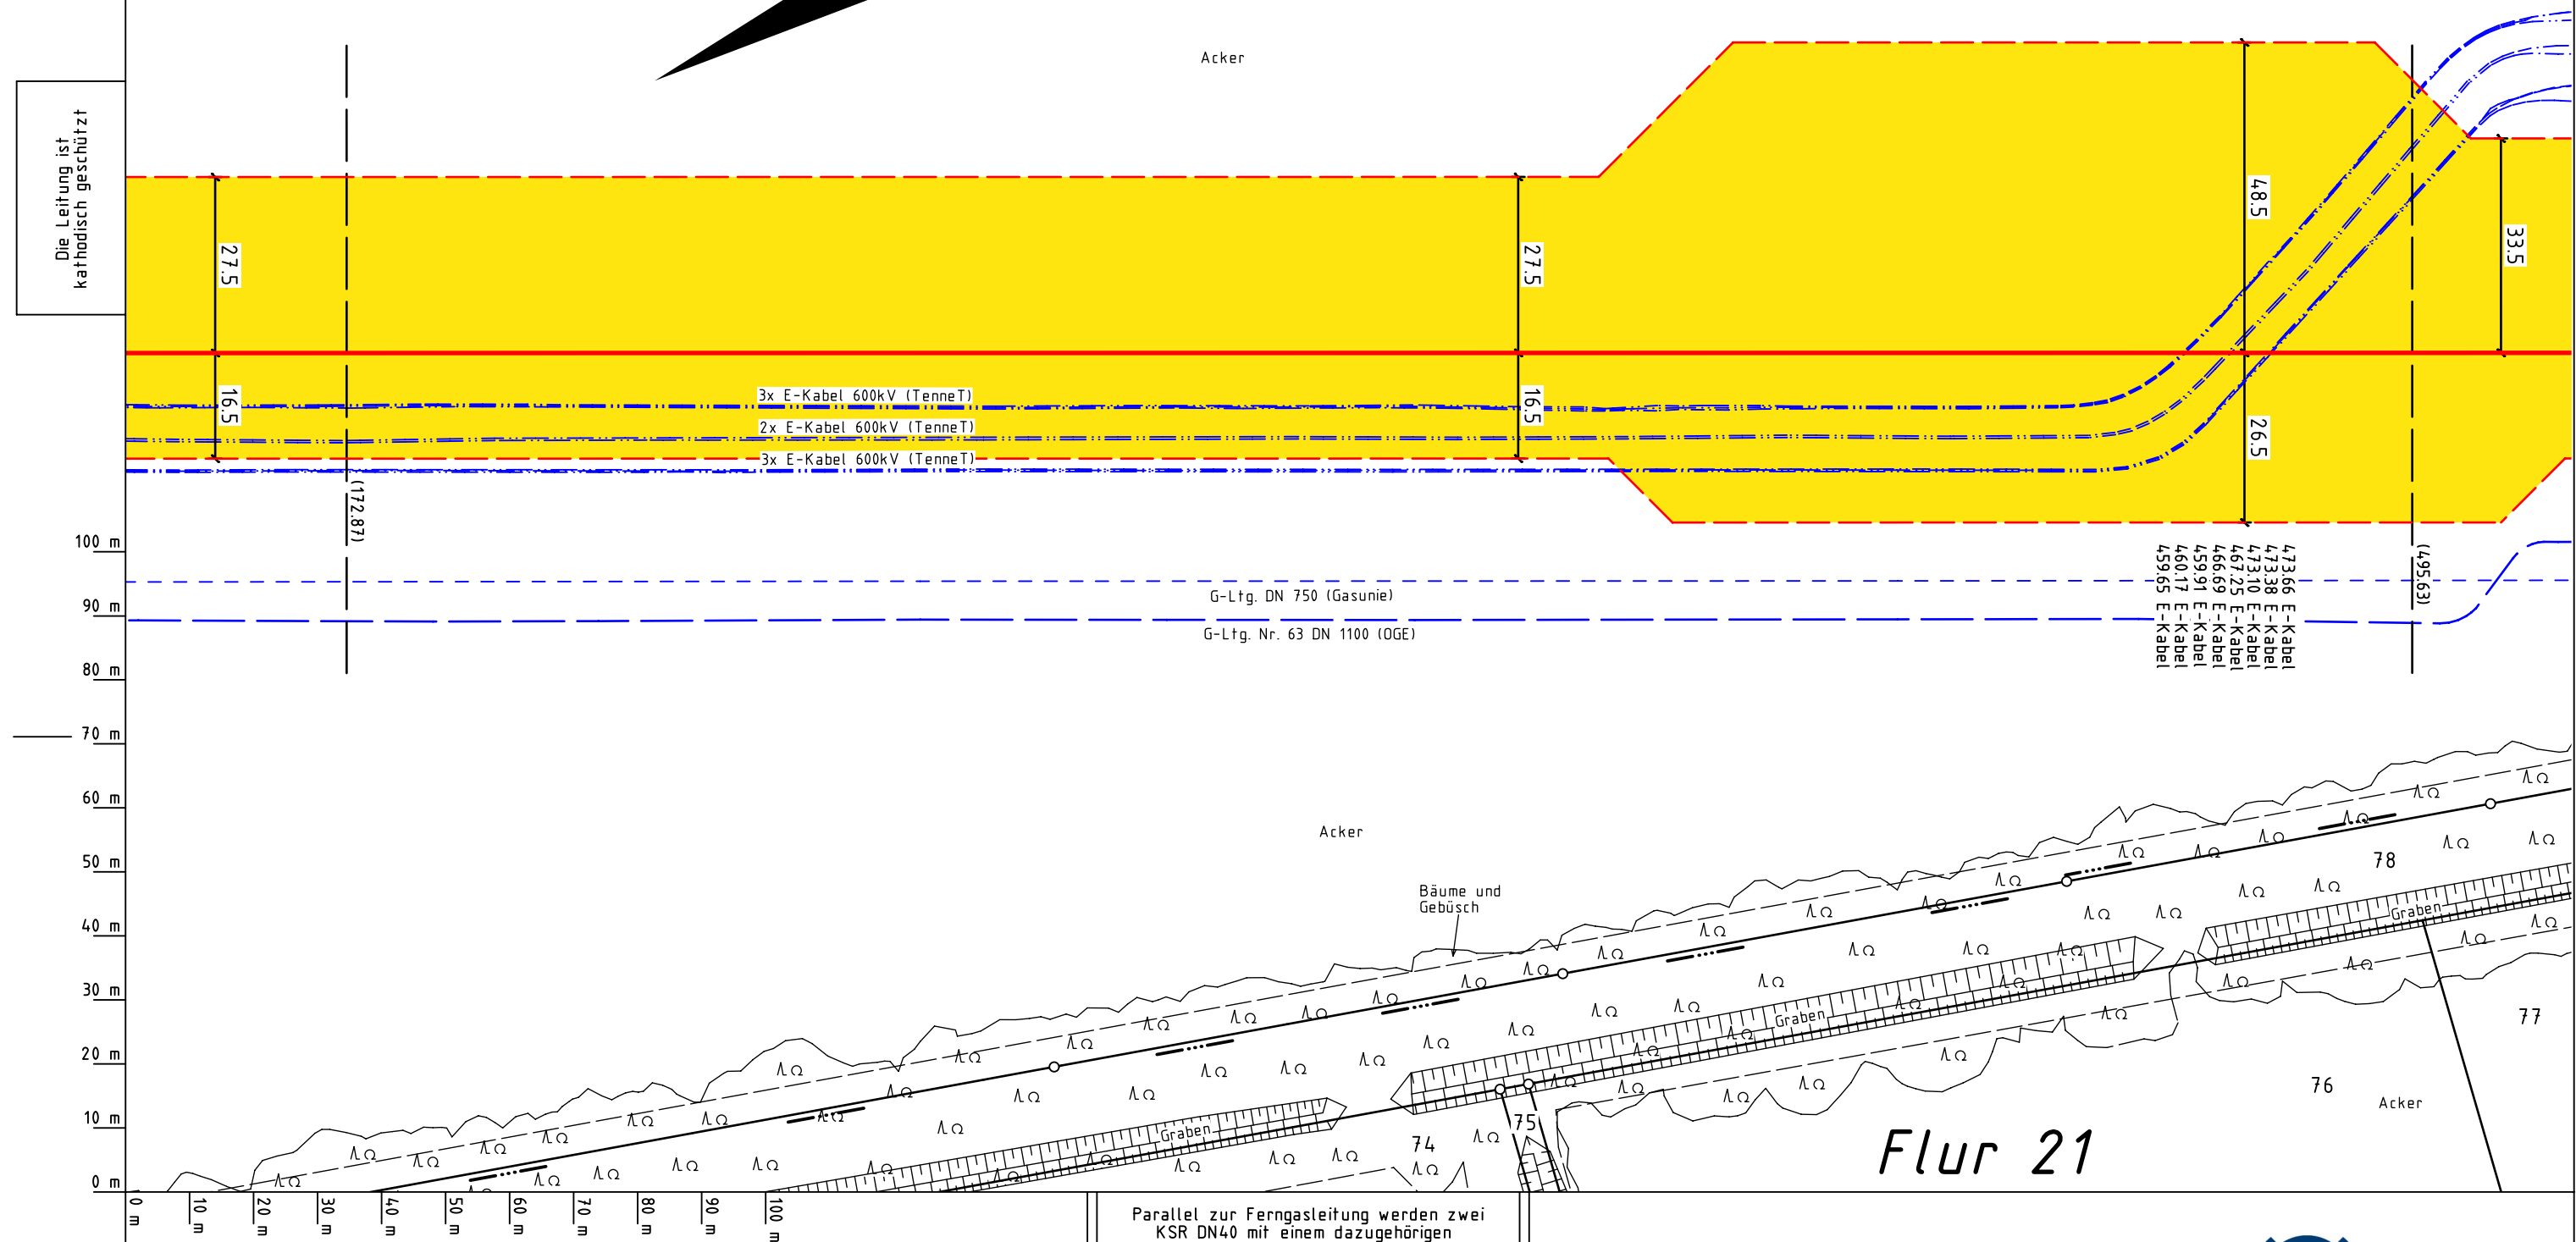

Katasteramt
Original-Maßstab

Anschl.-Blatt 047

Legende :

- geplante OGE Leitung
- Arbeitsstreifen der geplanten OGE Leitung
- Fremdleitung
- Überfahrt / Zufahrt
- Fläche für temporäre Ablaufleitung / Versickerung bei Grundwasserhaltung (kein Oberflächenabtrag, händische Verlegung)
- TS 56/1 12°34'
- Darstellung der TS-Punkte mit Nr. und Winkel
- SMK = Schilderpfahl mit Messkontakt
- Schutzgehäuse (LxBXH=1.20x0.40x1.20m)
- TE = Tiefenerder
- KKS-Kabel

Prüfungen

Trassierungsplan erstellt: 06.12.2024 , NWgeoVerm Engineering GmbH

geprüft: 10.12.2024 OGE / TPLP

freigegeben: 11.12.2024 OGE / TPLT

| Plan-Berichtigungen | | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|----------|
| Rev. | Grund | Angef. | Gepr. | Freigeg. |
| 10 | | | | |
| 09 | | | | |
| 08 | | | | |
| 07 | | | | |
| 06 | | | | |
| 05 | | | | |
| 04 | | | | |
| 03 | | | | |
| 02 | | | | |
| 01 | | | | |

Parallel zur Ferngasleitung werden zwei KSR DN40 mit einem dazugehörigen Betriebskabel mit verlegt.

OGE

Leitung: H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL III) / Bunde - Wettringen

Gemarkung: Rhede

Gemeinde: Rhede (Ems)

Kreis: Emsland

Diesem Plan liegen katasterliche Unterlagen zu Grunde Signaturen nach ZVAUT

Proj. Nr. LB - 24066

Ltg. DN 1200

Leitungs-Nr. 503 000 000

Maßstab 1 : 1000

Blatt-Nr. G 048

Trassierungsplan

Anschl.-Blatt 049